


Ausführung: SPI (nur UDS58)


(Spital-Falz, nur auf Bandseite. Auf Schloss-Seite normal 40mm rechnen.)

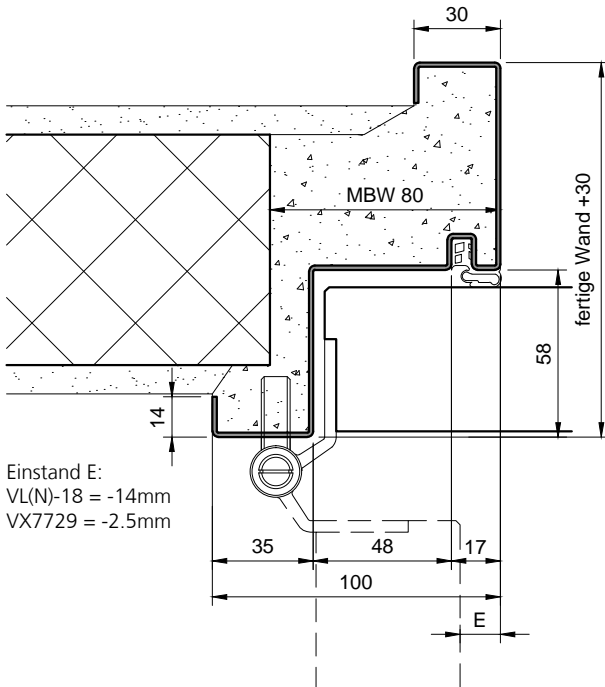

Einstand E:
 VL(N)-18 = -14mm
 VX7729 = -2.5mm

Ausführung: Standard (nur UDS58)

(mit Care-Band, Typ VX7749/160-4 Care 50mm)

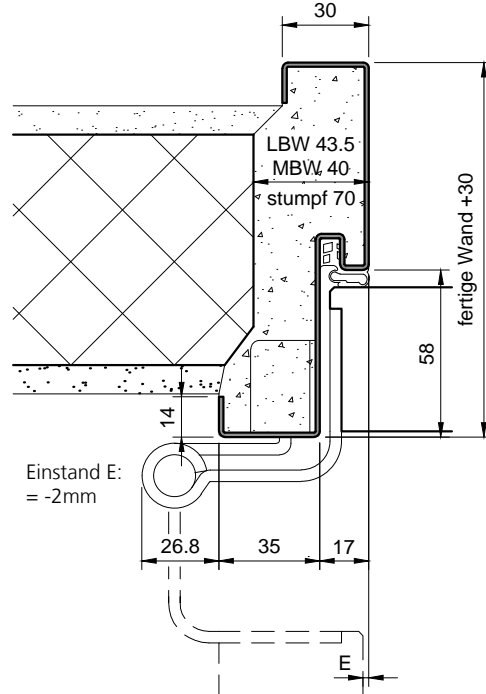

Einstand E:
 = -2mm

Ausführung: Z

(Zwillingsszarge, Beispiel TTUDS)

